



导入导出操作手册

MoiaVisual V5.0.0

北京先进数通信息技术股份公司

报表集成开发项目组

编写说明

中文标题: MoiaVisual-V5.0.0-导入导出操作手册

英文标题:

过程分类:

过程域:

文档类型:

版本历史:

版本	编写	日期	修改说明	审核	批准
V1.0.1	李志	2014-01-03	初稿		
V1.0.2					
V1.0.3					
V1.0.4					

目录

编写说明	1
目录	I
1. 引言	1
1.1. 编写目的	1
1.2. 预期读者	1
2. 导入导出功能介绍	1
2.1. 导入导出操作步骤	1

1. 引言

1.1. 编写目的

指导用户对系统中功能的各个配置项进行导出导入工作。

1.2. 预期读者

管理员

2. 导入导出功能介绍


在测试环境配置相应功能点后，上线时往往通过再次配置此功能点，由于人工配置容易出现错误。导入导出功能可以通过程序自动完成测试环境到生产环境的同步工作。

注意：在导入导出时请保证导出来源与导入目标间基本表记录相同，若不相同，请导入后手动修改相应不同项。


导出时，涉及权限信息将同步导出，请保证测试环境与生产环境的业务端标识、用户登录名，角色名称相同，否则在导入之后，可能会出现数据错误，仍然需要手动配置同步权限。

2.1. 导入导出操作步骤

- 1、使用管理员进入管理系统，选择运维管理->导入导出
- 2、在右方的操作区域选择要导出的配置项（请同步选择关联的配置项），点击导出按钮，保存。

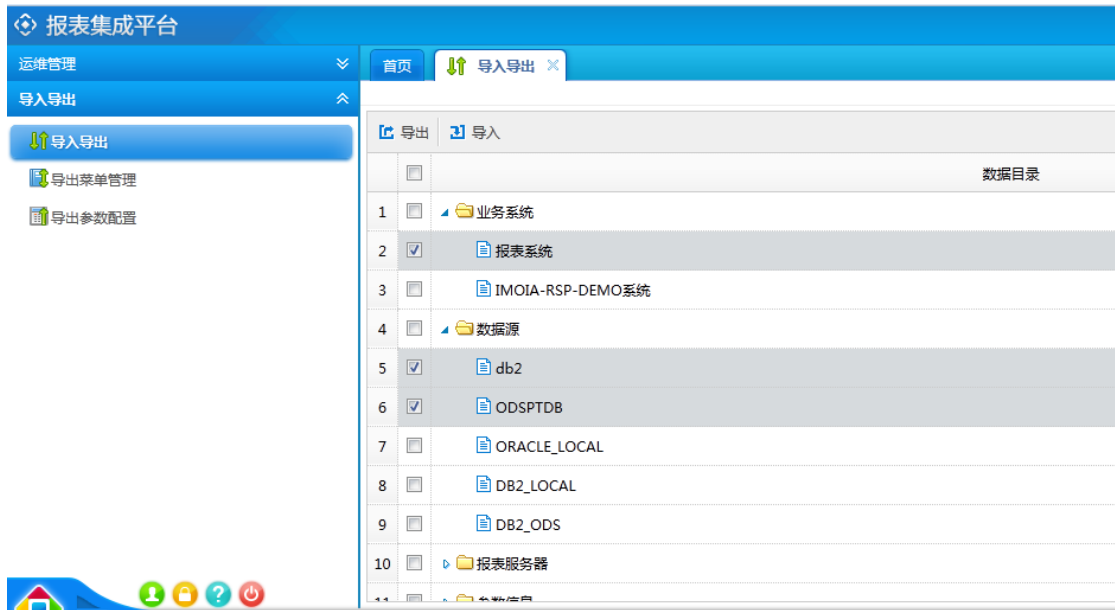

3、进入要导入的系统的此菜单项中，选择导入，导入刚才导出保存的.bak文件。

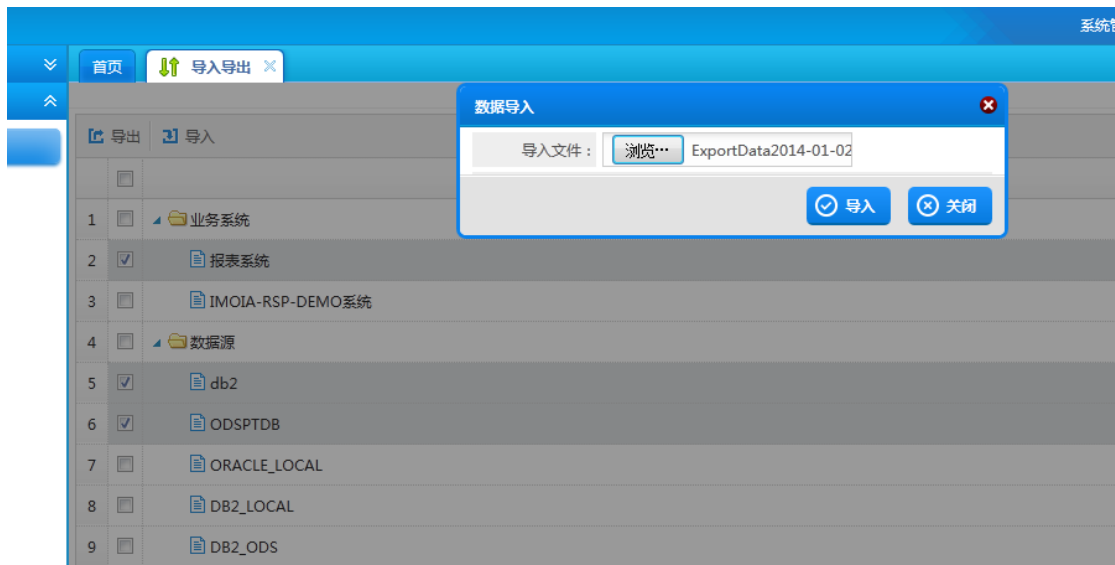

4、提示导入成功后，进入相应的应用中查看导入结果。

注：数据补录导入时，需要手动修改数据源配置；

公共报表导入时，需要手动修改报表服务器配置；

驾驶舱导入时，关联参数和公共报表需要单独导入，导入后必须检查修改数据源和报表服务器配置。